


# SZAFKA OŚWIETLENIOWA S04

L1,L2,L3  
400/230V, AC  
Pi=20,0kW

## UWAGI:

1. Ochrona dodatkowa od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania.
2. Szafka oświetleniowa z własnym fundamentem, z tworzywa sztucznego, IP44
3. Pomiar zainstalowany w szafce oświetleniowej.
4. \* - Granica podziału własności i eksploatacji.

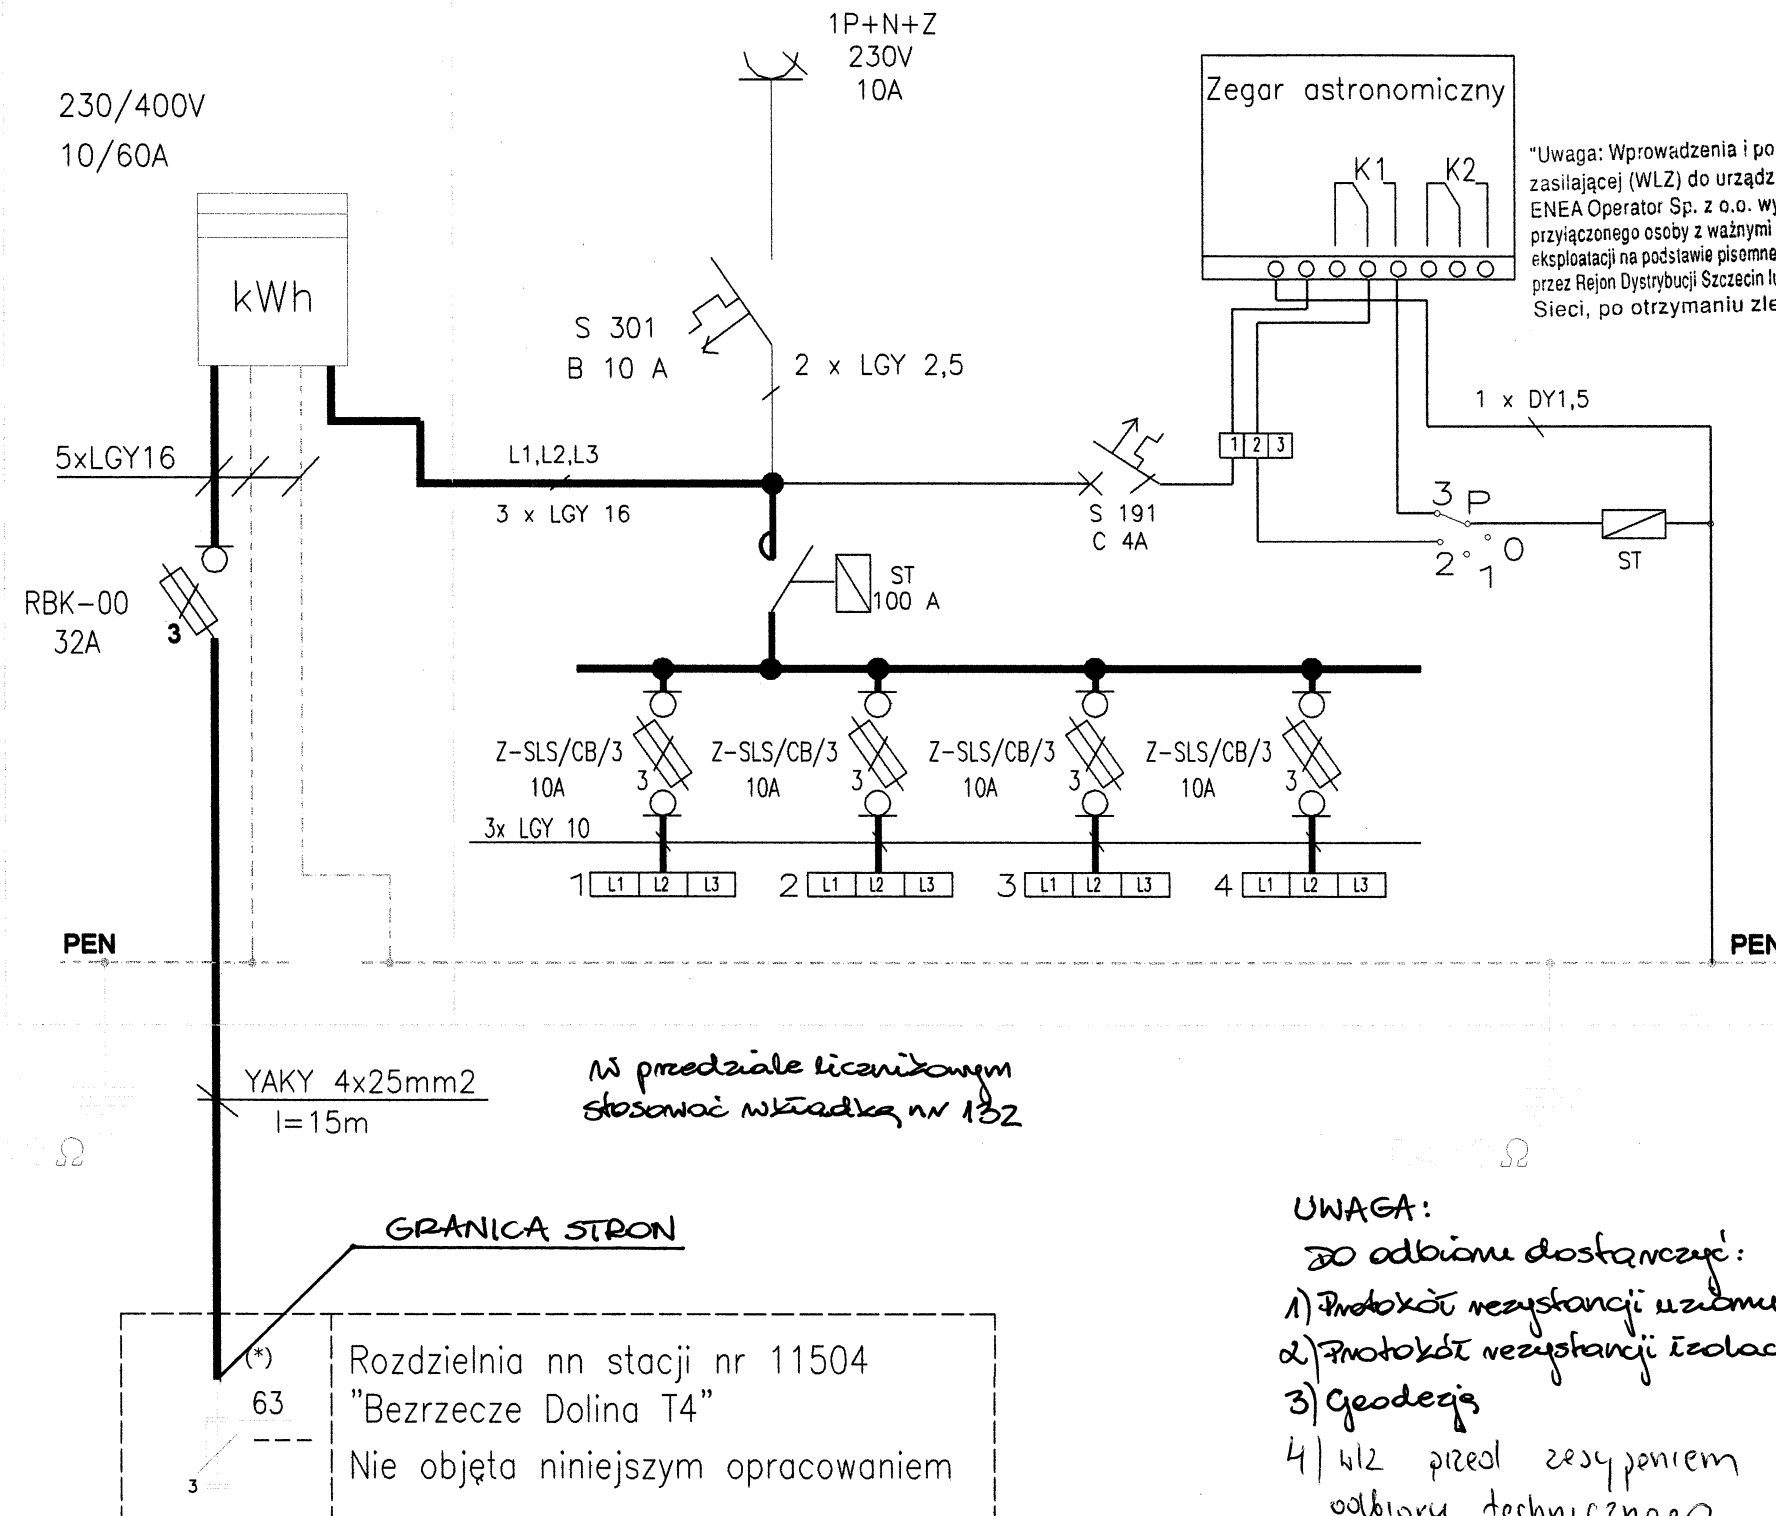

Schemat niniejszy został sprawdzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 04.05.2007r. oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi w projektowanym zakresie pod względem zgodności z warunkami przyłączenia znak

z dnia 23.05.2009 do układu pomiarów z o.o. rozliczeniowego włączenie.

Sprawdzenie jest ważne do dnia ważności warunków przyłączenia.

Sprawdzenie przedłuża się na podstawie

Znak

Szczecin, dnia 03.05.2009

ENEA Operator S.p.A. Rejon Dystryktu Szczecin

Specjalista ds. eksploatacji i wykonawstwa

Bernard Stępkowski

## ZASILANIE W UKŁADZIE TN-C

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZGODNIE Z PN-IEC60-364-4-41  
ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW NADMIAROWO-PRĄDOWYCH,  
ORAZ WKŁADEK BEZPIECZNIKOWYCH O DZIAŁANIU SZYBKIM.

## ELECTRICLINE

ul. Heyki 19/22, 70-631 Szczecin tel./fax: (091) 432 00 93 tel. (091) 432 04 09

Projektował/imie i nazwisko/ nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Grzegorz Markiewicz upr. bud. proj. ZAP/0188/P00E/08	<i>Grzegorz Markiewicz</i>
Opracował/imie i nazwisko/ nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. WITOLD SIENIUC	<i>Witold Sieniuc</i>
Sprawdził/imie i nazwisko/ nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Piotr Kędziora upr. bud. proj. ZAP/0198/PWOE/08	

Nazwa projektu:	Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa
Nazwa rysunku:	Schemat zasilania - ul. Bukszpanowa
Zamawiający adres:	Urząd Gminy Dobra ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Bransza:	ELEKTRYCZNA

Projekt nr:	Data:	Skala:	Rys nr:
EL/P/14/09	08.2009		6

## UWAGA:

do odbioru dostarczyć:

- 1) Protokół rezystancji uziemiu
- 2) Protokół rezystancji izolacji WLZ
- 3) Geodezja
- 4) WLZ przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego