


UWAGA

NIE OPISANE OPRAWY SĄ TYPU
WSL-870 z żarówką sodową 70W.

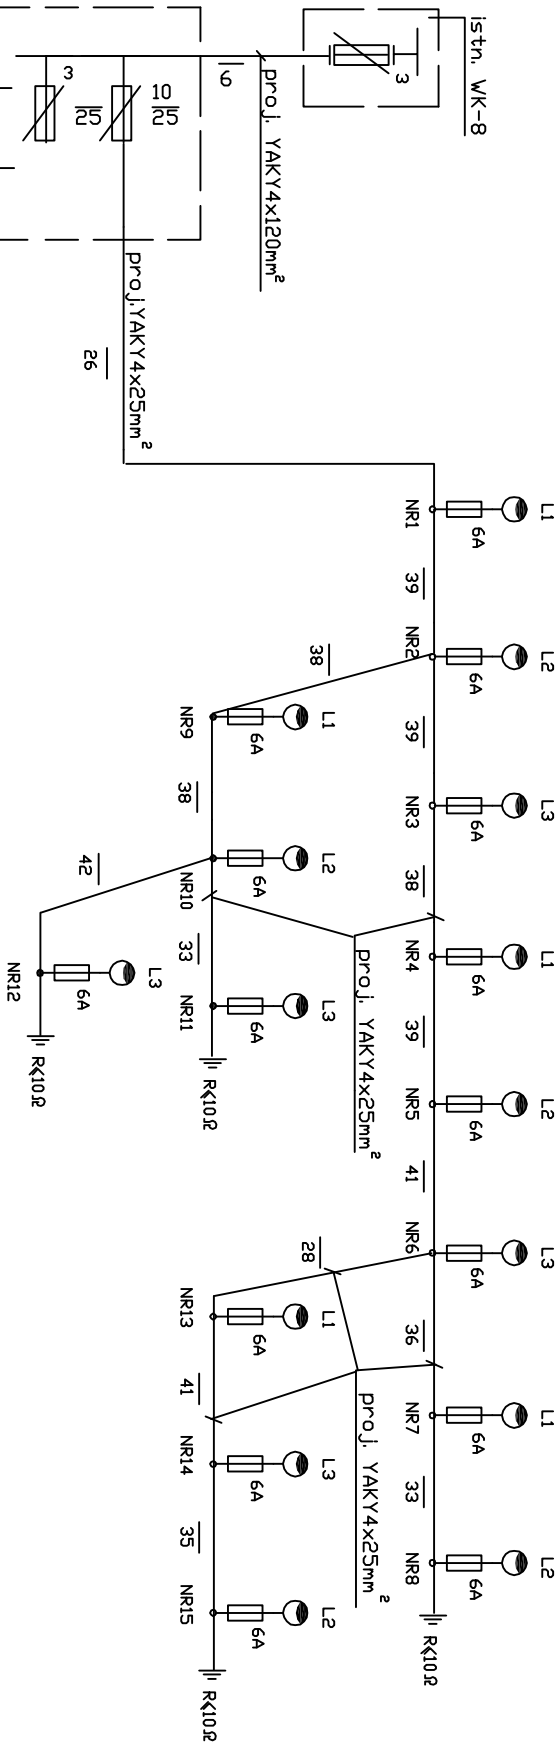

Po=15x80W=1,2KV

Jo=5,3A

L=546m

SCHEMAT IDEOWY LINII KABLOWEJ 0,4KV I OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
SZYBKE SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

OBIEKT OŚWIETLENIE ULIC			
DOBRA UL. LAZUROWA			
Rodzaj opracowania		SCHEMAT IDEOWY	
	Imię i Nazwisko	Podpis	
Projektował	JKUBLICKI		07.2006
nr upr.	48/SZ/76		
Dpracował	MKUBLICKI		Nr 2
Sprawdził	ZULIŃSKI		Rys.
nr upr.	72/SZ/76		