



istn. Tablica główna

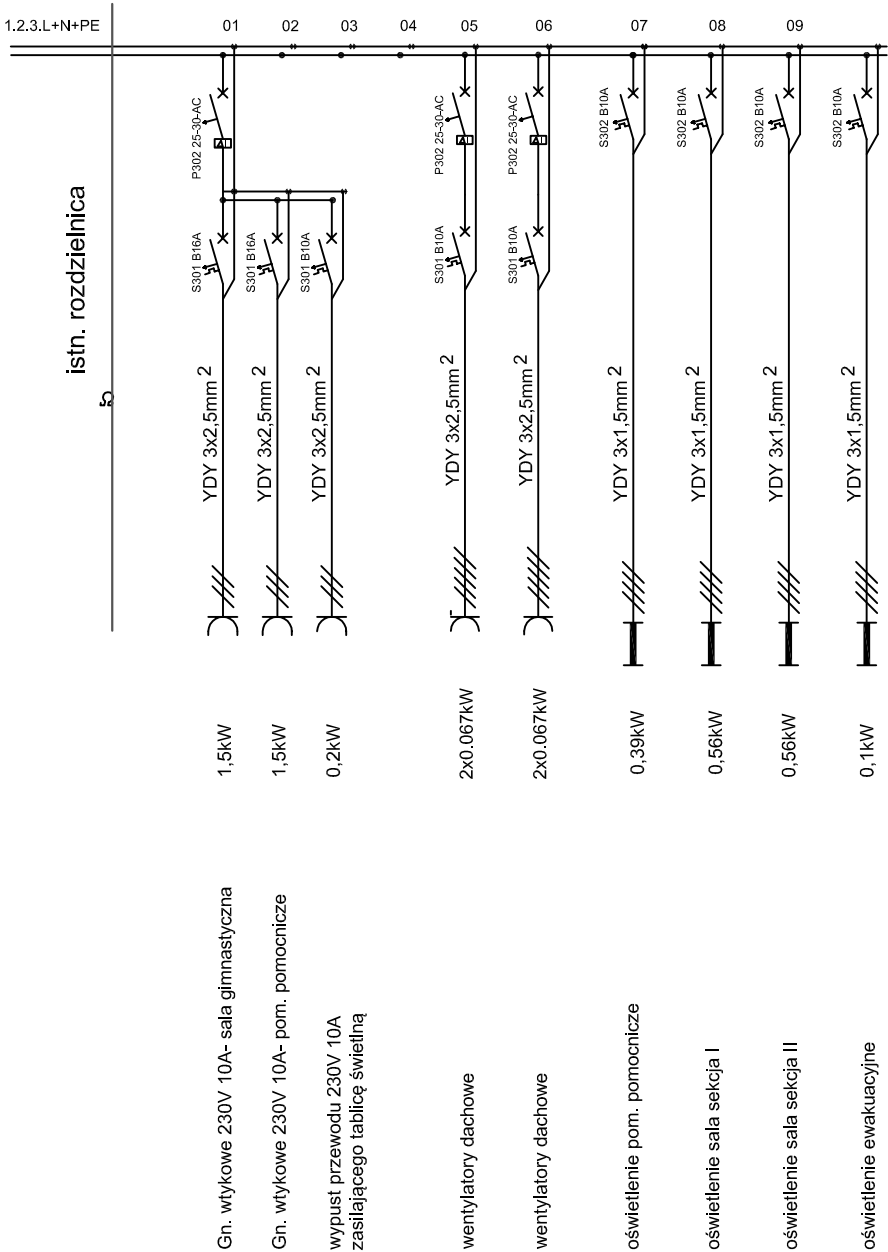

UWAGI:

- Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączenie za pośrednictwem wyłączników nadmiarowoprądowych typ S190. Dodatkowo na tablicy instalować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o $I_n=0.03A$.
- Aparaturę montować w obudowie naścienne, w isyniejqcej rozdzielnicy głównej
- Instalacje prowadzić podtynkowo— w sali gimnastycznej. Przewody w korytarzu prowadzić w korytku kablowym przy suficie.

 <p>"AR" PROJEKT ul. Sienkiewicza 12/3 71-311 SZCZECIN</p>		
Temat / Obiekt: Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Rzędzinach		
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach Rzędziny 6 72-003 Dobra		
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		
Branża: ENERGETYKA		
Inwestor: Gmina Dobra Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra		
ENERGETYKA	nr upr. bud.	podpis
Projektował:		
inż. Henryk Gałgański	27/64	
Sprawdził:		
mgr inż. Jan Kisielewicz	85/64	
Opracował:		
mgr inż. J. Zienkowicz		
Tytuł rysunku: Tablica główna	Skala Data kwiecień 2015	Nr rys. E2